



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT

Iktatószám: NNGYK/46394-5/2025

Ügyintéző: Kurilla-Farkas Tímea

Tel: +36 1 896 8593

Tárgy: Ivóvízbiztonsági engedély, m-tech
PeRtech ötrétegű csővezeték (alapanyag: PeRt-
Al-PeRt)

Hivatkozási szám: -

Ügyintézőjük: Nagy László

Melléklet: Használati útmutató (4 oldal)

Kérem, hogy válaszában a fenti számra hivatkozzon!

HATÁROZAT

A **Megatherm Kereskedelmi Kft.** (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 135., a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére az általa forgalmazott és a **ZHEJIANG MINGSHI XINGXIN HVAC TECHNOLOGY CO. LTD** (HQ: No.16 Xiaguang Road, Diankou Town, Zhuji City, Zhejiang Province, China) által gyártott **m-tech PeRtech ötrétegű csővezeték (alapanyag: PeRt-Al-PeRt)** (a továbbiakban: Termék), mint engedély köteles termék, ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) területén történő **alkalmazását ivóvízbiztonsági szempontból az alábbi**

feltételekkel engedélyezem:

1.) Az ivóvízbiztonsági engedély száma: NNGYK/46394-5/2025

2.) A Termék neve: m-tech PeRtech ötrétegű csővezeték (alapanyag: PeRt-Al-PeRt)

3.) A Termék forgalmazójának neve: Megatherm Kereskedelmi Kft. (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 135.)

Telephely: 2030 Érd, Riminyáki u. 39-41.

4.) A Termék gyártójának neve: ZHEJIANG MINGSHI XINGXIN HVAC TECHNOLOGY CO. LTD (HQ: No.16 Xiaguang Road, Diankou Town, Zhuji City, Zhejiang Province, China)

5.) A Termék alkalmazási területe: Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).

6.) A Termék megjelenése: Kívül fehér, belül szürke színű cső.

7.) A Termék mérettartománya: Közegészségügyi szempontból nincs korlátozás. Jelenlegi, hazai méretválaszték: DN16-63 mm.

8.) A Termék ivóvízbiztonsági engedélyének érvényességi időpontja: 2030. július 21.

9.) Az engedély kizárólag az Engedélyes kérelmében ismertetett és a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály NNGYK/29277-2/2024. iktatószámú, 2025. július 7-én kelt előzetes szakvéleményével véleményezett, a ZHEJIANG MINGSHI XINGXIN HVAC TECHNOLOGY CO. LTD által gyártott **m-tech PeRtech ötrétegű csővezetékre (alapanyag: PeRt-Al-PeRt)** vonatkozik.

10.) Az engedély kizárólag a ZHEJIANG MINGSHI XINGXIN HVAC TECHNOLOGY CO. LTD által gyártott **m-tech PeRtech ötrétegű csővezeték (alapanyag: PeRt-Al-PeRt)** hatóságomhoz benyújtott dokumentáció szerinti, azzal megegyező minőségű (felépítés, vízzel

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1220,

e-mail: kozegeszseg@nngyk.gov.hu

Hivatali Kapu: NNKKOZEG, KRID azonosító: 369732197

érintkező réteg alapanyagai és segédanyagai) Termékre vonatkozik, a Termék beszereléséhez szükséges egyéb alkatrészekre nem:

1. táblázat

Vízzel érintkező réteg alapanyagai és segédanyagai	Anyag/típus	Arány	Gyártó	Külföldi higiénés minősítés
alapanyag	polietilén gyanta / PERT SP980	100%	LG Chem. LTD. (Dél-Korea)	-

11.) A vízzel érintkező anyagok alkalmazhatósága, közegészségügyi szempontú megfelelése a benyújtott dokumentumok, vízvizsgálatok alapján ebben a konkrét Termékben került értékelésre. Az elfogadás nem jelenti az 1. táblázatban szereplő a szerkezeti anyagok önálló alkalmazhatóságának közegészségügyi szempontú értékelését, a vízzel érintkező anyagok önálló alkalmazása, illetve más termékbe való beépítése esetén a szerkezeti anyagra vonatkozó nyilvántartásba vételi eljárást külön kell lefolytatni.

12.) Az engedély kizárólag közegészségügyi vonatkozású, nem jelenti a Termék, illetve a technológia egyéb (műszaki, gazdasági) szempontból történő elbírálását és engedélyezését, illetve a benyújtott dokumentumok egyéb jogszabályoknak való megfelelését (pl.: biztonsági adatlap CLP és GHS megfelelést).

13.) A Termék beszerelésére kizárólag olyan vízzel érintkező alkatrészek használhatók, amelyek megfelelnek *az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásainak.

14.) A Terméket kizárólag a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály által meghatározott közegészségügyi alkalmazási feltételek betartása mellett szabad használni, tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére, nyilvántartásba vételére, illetve engedélyeztetésére vonatkozóan a Korm. rendeletben, *a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről* szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben (a továbbiakban: Együttes rendelet), valamint *a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól* szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 316/2013. Korm. rendelet) leírtak a mérvadók.

15.) Az **m-tech PeRtech ötrétegű csővezeték (alapanyag: PeRt-Al-PeRt)** mellé az Engedélyes köteles a határozat mellékletét képező, magyar nyelvű Használati útmutatót mellékelni, amelyben rögzíteni szükséges a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály NNGYK/ 29277-2/2024. iktatószámú szakvélemény felhasználói útmutatóra vonatkozó, 4-8. pontjaiban meghatározott közegészségügyi alkalmazási feltételeket, biztonsági előírásokat:

- a)** A Termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg. Közegészségügyi szempontból nincs akadálya, hogy termikus fertőtlenítés céljából nagyobb hőmérsékletű vizet használjanak, amennyiben a termikus fertőtlenítésre használt víz nem kerül emberi felhasználásra.
- b)** Termék alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás, közegészségügyi szempontból nincs korlátozás.
- c)** A Termék tisztítási, illetve fertőtlenítési utasításait (beleértve az alkalmas fertőtlenítőszer megnevezését is) a gyártónak, illetve forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia.

A Termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan a Korm. rendeletben, illetve a 316/2013. Korm. rendeletben és az Együttes rendeletben leírtak a mérvadók.

- d) A Terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel és használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a Terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.
- e) A Termék alkalmazását követő első napokban fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenteni szükséges.

16.) Az Engedélyesnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van a fogyasztók felé a Termék forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a közegészségügyi felhasználási feltételekre vonatkozóan.

17.) A Termék csomagolását egy jól látható, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelöléssel kell ellátni, amely igazolja, hogy az adott Termék megfelel a Korm. rendelet előírásainak. A jelölés mellett fel kell tüntetni az engedély számát.

18.) Az **ivóvízbiztonsági engedély öt évig érvényes**. Az engedélyezett **m-tech PeRtech ötrétegű csővezeték (alapanyag: PeRt-Al-PeRt) engedélyének megújítását**, az Engedélyes **az engedély lejártát megelőzően** a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál (a továbbiakban: NNGYK) **kérelmezheti**. Az ivóvízbiztonsági engedély megújítási kérelmének tartalmi követelményeit és a benyújtandó dokumentumok listáját a Korm. rendelet 5. mellékletének 4. pontja tartalmazza.

19.) Az Engedélyes által forgalmazott, jelen határozatban engedélyezett **m-tech PeRtech ötrétegű csővezetéknek (alapanyag: PeRt-Al-PeRt)** a mindenkor EU és a hazai vízhygiénés követelményeknek és a vonatkozó MSZ EN termékszabványok előírásainak meg kell felelnie. A Termékre, az ivóvízre és a használati melegvízre vonatkozó előírásokat, valamint termékszabványokat és azok változásait az Engedélyes, illetve a továbbforgalmazó köteles nyomon követni.

20.) Az engedély kérelemre történő módosítása az engedélyben szereplő, értékelést nem igénylő adatokban bekövetkező változás esetén lehetséges.

21.) Az ivóvízbiztonsági engedélyt az NNGYK visszavonja, illetve a Terméket a nyilvántartásból törli, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozását az Engedélyes nem jelenti be, vagy az az engedélyezési eljárás során vizsgált hygiénés minimumkövetelményeknek a Termék már nem felel meg vagy az Engedélyes a Termék megújítását nem kérelmezi.

Jelen döntés véglegessé válását követően a fenti adatokat *az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről* szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi) 7. § (1) bekezdése szerint az NNGYK nyilvántartásba veszi és az Ehi 7. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartást a honlapján közzéteszi.

Felhívom továbbá az Engedélyes figyelmét, hogy az alkalmazási feltételek be nem tartása esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye.

Jelen határozatom elválaszthatatlan részét képezi az **m-tech PeRtech ötrétegű csővezeték (alapanyag: PeRt-Al-PeRt)** Használati útmutatója.

Az Engedélyes az eljárási cselekmény kapcsán a 129. 600,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Határozatom annak közlésével végleges.

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Budapest Környéki Törvényszékhez címezve, az NNGYK-hoz kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A végleges határozatot a törvényszék az ügyfél kérelmére - az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével - jogsértés megállapítása esetén megváltoztatja, megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2025. június 6. napján kérelemmel fordult az NNGYK-hoz, melyben az általa forgalmazott és a ZHEJIANG MINGSHI XINGXIN HVAC TECHNOLOGY CO. LTD (HQ: No.16 Xianguang Road, Diankou Town, Zhuji City, Zhejiang Province, China) által gyártott **Termék**, mint engedély köteles termék, ivóvízbiztonsági engedélyét kérte.

Engedélyes által benyújtott kérelmet megvizsgáltam és a vizsgálat eredményeként megállapítottam, hogy Engedélyes kérelme a Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3. pontjában előírtakat nem a teljes pontossággal tartalmazta. Az NNGYK Közegészségügy Laboratóriumi és Módszertani Főosztály által kiadott NNGYK/29277-1/2024. számú előzetes szakvélemény módosítása volt szükséges. A Termék megnevezésének szükséges volt tartalmaznia az alapanyagot, a Termék beazonosíthatósága miatt. A szakvéleményben csak a Termék *„Vízzel érintkező réteg alapanyagai és segédanyagai”* kerültek feltüntetésre: alapanyag: polietilén gyanta/PERT SP980. Azonban a Termék ötrétegű és a közegészségügyi szempontú feltételek 8.) pontja szerint: *„A termék alkalmazását követő első napokban fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani,...”*, továbbá az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok értékelése szerint is a Termék tartalmazott fémet, ezért a teljes körű tájékoztatás miatt a szakvéleménynek szükséges volt tartalmaznia a Terméket felépítő valamennyi szerkezeti anyagot. Továbbá a módosított szakvéleménynek megfelelően szükséges volt elkészíteni a hiteles, bélyegzőlenyomattal ellátott kérelmet és használati útmutatót.

Fenti indokok alapján az NNGYK/46394-3/2025. iktatószámú végzésben a módosított szakvélemény, az annak megfelelően, módosított kérelem és használati útmutató megküldésére szólítottam fel az Engedélyest.

Az Engedélyes a fenti hiánypótlásban előírt dokumentumokat határidőre megküldte.

A kérelem benyújtása előtt az Engedélyes beszerezte a Korm. rendelet szerint előírt előzetes szakvéleményt, mely kérelmére, a Termék nevének és szerkezeti anyagainak pontosítása miatt, módosításra került.

A 2025. július 7-én kiadott, NNGYK/29277-2/2024. számú módosított előzetes szakvéleményben a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály a Termék ivóvízbiztonsági engedély megadását alkalmazási feltételek előírásával javasolta.

A Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály az NNGYK/29277-2/2024. számú előzetes szakvéleményében a Termék mintadarabjainak (U alakban meghajlított kívül fehér, belül szürke színű cső, 2-2 db, belső átmérő: 1,6 cm) laboratóriumi vizsgálatai során megállapította, hogy „a 65°C-on végzett migrációs vizsgálatok során kis mértékű szervesanyag kioldódást tapasztaltunk az áztatóvizekben a vakminták értékeihez képest mindkét víztípus esetében. A kioldódás mértéke jellemzően csökkenő tendenciát mutatott. A csapvizet és MilliQ vizes minták TOC tartalmából kiszámolt felületegységre eső szervesanyag kioldódás az áztatás során végig megfelelt az általunk alkalmazott, 80 mm-nél kisebb átmérőjű csövekre vonatkozó határértéknek (2,5 mg TOC/(m²xnap). Vizsgáltuk a termék organoleptikus tulajdonságait is, mely során a 2. napos mintákon idegen szag megjelenését tapasztaltuk. Az idegen szag a 6. napos mintákon már nem volt érzékelhető. Fémek tekintetében alumínium és kalcium volt kimutatható az áztatóvizekből a tesztvízhez képest. A mért értékek a vonatkozó parametrikus értékek alatt voltak.”

Mindezek alapján megállapították, hogy a Termék ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) területén történő alkalmazásának - szakvéleményük 1-3. pontjaiban megfogalmazottak betartása mellett, közegészségügyi szempontból akadály nincs.

Az NNGYK/29277-2/2024. számú előzetes szakvélemény felhívta a figyelmet a 4-8. pontokban megadott közegészségügyi alkalmazási feltételek betartására, valamint a Termék mellé üzemeltetési dokumentáció kötelező biztosítására, amelyben az Engedélyes a fogyasztót tájékoztatja az alkalmazás feltételeiről.

A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:

„10. § (1) Kizárólag az e rendeletnek megfelelő, ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok hozhatók forgalomba, amelyek:

- a) rendeltetésszerű alkalmazásuk során sem közvetlenül, sem közvetve nem veszélyeztetik az emberi egészséget és az élelmiszerbiztonságot,
- b) nem befolyásolják kedvezőtlenül az ivóvíz és a használati melegvíz színét, szagát vagy ízét,
- c) nem segítik elő a mikroorganizmusok szaporodását, továbbá
- d) nem oldanak ki szennyező anyagokat az ivóvízbe és a használati melegvízbe az anyag rendeltetési célja alapján szükségesnél nagyobb mennyiségben.”

A Korm. rendelet 10. § (7) – (9) bekezdése előírja, hogy:

„10. § (7) A bejelentőnek, az engedélyesnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van a fogyasztók felé az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a közegészségügyi felhasználási feltételekre vonatkozóan.

(8) Az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékeket, vízkezelő vegyszereket és szűrőanyagok csomagolását egy jól látható, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelöléssel kell ellátni, amely igazolja, hogy az adott termék megfelel e rendelet előírásainak. Az alkalmazandó jelölésre vonatkozó előírásokat az országos tisztifőorvos a honlapján közzéteszi, szükség esetén az Európai Unióban egységesen alkalmazott előírások alapján módosítja. A jelölés mellett fel kell tüntetni a nyilvántartásba vétel vagy az engedély számát.

(9) Az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok nyilvántartásba vételének vagy a termékek ivóvízbiztonsági engedélyének meglétét, az alkalmazási feltételek és a tájékoztatási kötelezettség betartását a népegészségügyi szerv és az NNGYK ellenőrzi.”

A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján:

„12. § (1) Az 5. melléklet 2. pontjában felsorolt termékeket az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalomba hozó (a továbbiakban: engedélyes) kérelmére az NNGYK ivóvízbiztonsági szempontból engedélyezi úgy, hogy az alkalmazási mód és a felhasznált anyagok figyelembevételével alkalmazási feltételeket határoz meg a fogyasztóra gyakorolt egészségkockázat elkerülése, csökkentése érdekében. Az NNGYK az engedélyezési eljárás során vizsgálja az ivóvízzel és a használati melegvízzel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó higiénés minimumkövetelményeknek való megfelelést a 10. § (1), (2) és (4) bekezdése figyelembevételével. Az ivóvízbiztonsági engedélyben előírt, a termék biztonságos, egészséget nem veszélyeztető használatát biztosító közegészségügyi alkalmazási feltételekről az engedélyes a felhasználókat a termék használati útmutatójában tájékoztatja.”

A Korm. rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése szerint:

„12. § (2) Az ivóvízbiztonsági engedély öt évig hatályos.

(3) Az ivóvízbiztonsági engedély megújítását az engedélyes az engedély lejártát megelőzően kérelmezheti. A megújítási kérelem tartalmi követelményeit és a benyújtandó dokumentumok listáját az 5. melléklet 4. pontja tartalmazza.”

A Korm. rendelet 12. § (4) és (5) bekezdése alapján:

„12. § (4) Az ivóvízbiztonsági engedélyt az NNGYK visszavonja

*a) ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozását az engedélyes nem jelenti be, vagy
b) az (1) bekezdésben meghatározott higiénés minimumkövetelményeknek a termék már nem felel meg.*

(5) Az ivóvízbiztonsági engedély módosítását az engedélyes kérelmezheti

a) az engedélyben szereplő, értékelést nem igénylő adatokban bekövetkező változás esetén.”

A Korm. rendelet 19. § (11) bekezdése alapján:

„19. § (11) Az első magyarországi forgalomba hozó a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvényben meghatározottak alapján az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékekhez, vízkezelő vegyszerekhez és szűrőanyagokhoz magyar nyelven köteles mellékelni a fogyasztók és más végfelhasználók számára a használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket, amelynek tartalmaznia kell a víztisztításra vonatkozó tájékoztatást is. A használati és kezelési útmutatónak közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie. A forgalmazás során fel kell tüntetni a termék megnevezése mellett a bejelentés vagy az engedély számát.”

Az Engedélyes kérelmére indított eljárásban - a benyújtott dokumentumok, valamint az NNGYK előzetes szakvéleménye alapján - megállapítottam, hogy a Termék ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) területén történő alkalmazása a rendelkező részben foglalt alkalmazási feltételek betartása mellett megfelel a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése előírásainak.

Az NNGYK a rendelkező részben meghatározott alkalmazási feltételeket - az előzetesen kiadott szakvéleménye alapján és a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésére tekintettel, – vízbiztonsági szempontból írta elő a fogyasztóra gyakorolt egészségkockázat elkerülése, csökkentése

érdekében, hogy a Termék alkalmazása ne eredményezze a víz mikrobiológiai minőségének romlását, továbbá a kellemetlen szín, íz- és szaganyagok, illetve szennyező anyagok vízbe kerülését.

Az Engedélyes tájékoztatási kötelezettsége a Korm. rendelet 10. § (7), 12. § (1) és 19. § (11) bekezdésének figyelembevételével került előírásra.

A Termék csomagolására vonatkozó rendelkezéseket a Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése írja elő.

Az engedély hatályára vonatkozó rendelkezést a Korm. rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése tartalmazza.

Az ivóvízbiztonsági engedély visszavonásának esetéről a Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Az engedély adatainak módosítására vonatkozó előírásokat a Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése tartalmazza.

A Termék telepítési és kezelési útmutatójára vonatkozó rendelkezések a Korm. rendelet 19. § (11) bekezdésére tekintettel kerültek előírásra.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 39. § szerint: „[Az eljárás fajtái] A kérelem automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el. Törvény egyes ügyekben kizárhatja a sommás eljárás alkalmazását.”

Az Ehi 14/B. § (9) bekezdése alapján az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő közegészségügyi szempontú nyilvántartásba vételhez kötött termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok bejelentésével, az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő, ivóvíz-biztonsági engedély alapján forgalomba hozható termékek, vízkezelésre szolgáló berendezések ivóvíz-biztonsági engedélyezésével, valamint a fürdővízzel közvetlenül érintkezésbe kerülő bejelentésköteles anyagok, termékek bejelentésével és a fürdővíz-biztonsági engedélyhez kötött fürdővíz-vízkezelési eljárások engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben nincs helye sommás eljárásnak.

Fenti jogszabályi rendelkezés alapján az engedélyezést teljes eljárásban folytattam le.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének IV. 8. pontjában előírt igazgatási szolgáltatási díjat (129. 600,- Ft) az Engedélyes megfizette.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A teljesítés elmaradásának jogkövetkezményére, egészségügyi bírság kiszabásának lehetőségére történő figyelmeztetést az Ehi 13/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján tettem meg, mely szerint: „*Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva megállapítja, hogy az ivóvíz minőségére, a gyógy- és ásványvizek egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználására, forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségügyi bírságot szab ki.*”

Az Ehi 13/A § (1b) bekezdése alapján: „*(1b) Egészségügyi bírság kiszabásának van helye továbbá, ha az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott engedély előírásait az engedély jogosultja nem tartja be vagy engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül folytat.*”

Az Ehi 13/A. § (3) bekezdése szerint: „Egészségügyi bírság abban az esetben szabható ki, ha külön jogszabály az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásával összefüggésben szabálysértési bírságot nem helyez kilátásba.”

Az Ehi 13/A. § (4) bekezdése szerint: „Az egészségügyi bírság természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli jogalannal szemben szabható ki.”

Az Ehi 13/A. § (5) bekezdése szerint: „Az egészségügyi bírság összege 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.”

Az Ehi 13/A. § (10) bekezdés szerint: „A bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható.”

A határozat annak közlésével egyidejűleg az Ákr. 82. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján végleges.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Döntésemet a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörben, a *Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ*ról szóló 333/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 3. § szerinti országos illetékességgel eljárva hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, szabályait a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) állapítja meg.

A Budapest Környéki Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 12. § (1) bekezdése, a Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 2. pontja alapján határoztam meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *kiadmányozási szabályzatról* szóló 10/2025. (VI. 5.) Tisztifőorvosi Utasítás alapján történt.

Felhívom a figyelmet, hogy a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII törvény szerint az NNGYK-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani.

Kelt Budapesten, az időbélyegzőben foglalt időpontban.

Dr. Surján Orsolya
országos tisztifőorvos
nevében és megbízásából

Dr. Beregszászi Tímea
osztályvezető

Határozatot kapják:

- Megatherm Kereskedelmi Kft. (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 135., cégkapus elérhetőség: 12098934)
- Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály (tárhely)
- Irattár

Telepítési, Használati Útmutató és Felhasználói Tájékoztató

m-tech PeRtech ötrétegű csővezeték (alapanyag: PeRt-Al-PeRt)

PeRt-Al-PeRt cső

m-tech PeRtech fehér színű ötrétegű csővezeték – PeRt-Al-PeRt cső

Épületgépészeti felhasználási, alkalmazási területek:

épületek fűtési rendszerei

sugárzó fűtési rendszerek

ivóvíz- és használati melegvíz ellátás [maximum 65°C]


Maximális nyomás: 10 bar

Maximum hőmérséklet: 95 °C


Minimum hőmérséklet: -10 °C

Ötrétegű csővezeték rendszer telepítési útmutató


1. Egyenesítse ki a csövet és merőlegesen vágja le a csövet csővágó ollóval vagy görgős csővágóval; forgassa a cső körül, hogy így biztosítsa, hogy tiszta vágást kapjon.

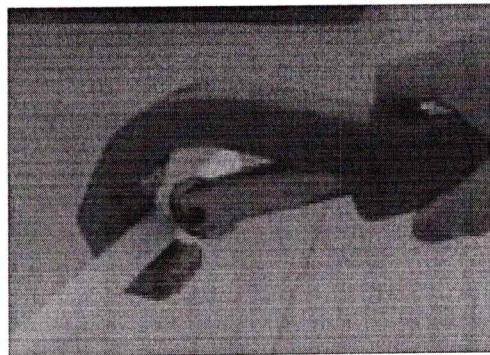


2. Használjon csővég kalibrálót vagy dörzsárat a cső belsejének kör keresztmetszetűre alakításához és az él lesimításához. A lesimített él lehetővé teszi a gyűrűk könnyebb felhelyezését.

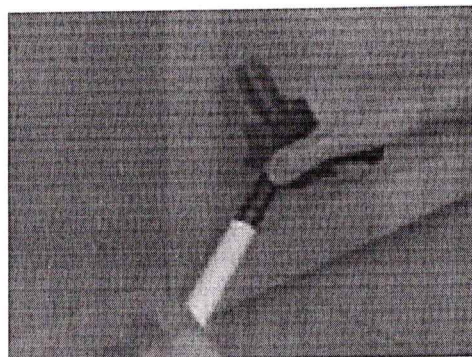


3. Nyomja a présidomot a csőre, amíg a cső láthatóvá nem válik a hüvelyen lévő ellenőrző nyíláson keresztül.

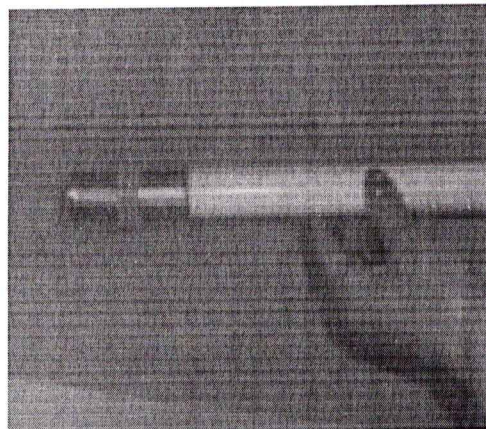


4. Nyissa ki a prészerszámot és illessze be a megfelelő présfőát a helyére.

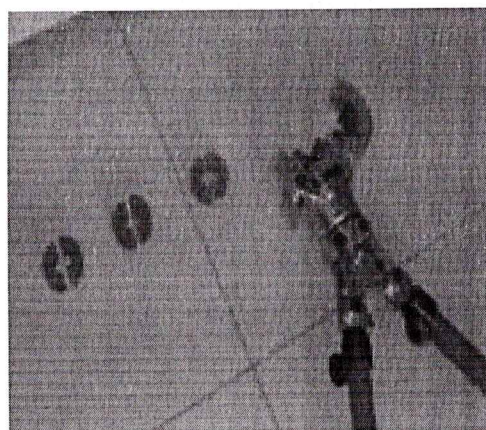

5. Nyissa ki a szerszám pofáját, a présidomot helyezze a pofába, a hüvely illeszkedjen a műanyag vállhoz, de NE nyúljon túl rajta. Zárja össze a karokat, amíg teljesen be nem záródnak, a szerszámpofáknak össze kell érniük; majd engedje el a szerszámot, a karoknak feszesnek kell lenniük, amikor kinyitja a pofákat.

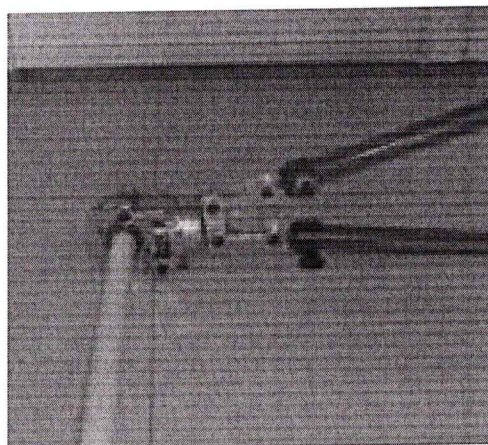

6. Nyissa ki és távolítsa el a prés-szerszámot, a csatlakozás elkészült.

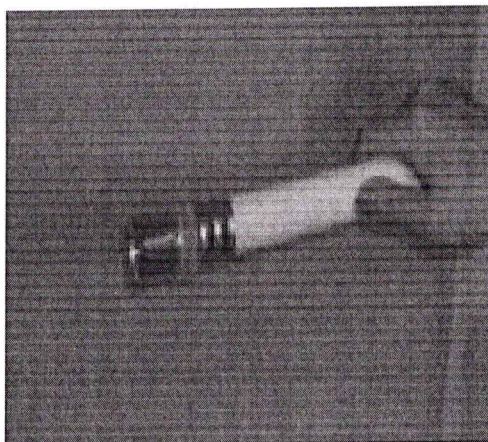

Megjegyzés:

- * Ez a szerelési útmutató a 16-63 mm méretű többbrétegű rendszerekre vonatkozik.
- * A garancia érvényesítéséhez Mingshi gyártású csöveket a gyártó által jóváhagyott présidomokkal, valamint a gyártó által jóváhagyott szerszámokkal kell összeállítani.

Ivóvíz- és használati melegvíz ellátás [maximum 65°C] területen a termék beszerelésére kizárólag olyan vízzel érintkező alkatrészek használhatók, amelyek megfelelnek az 5/2023. (I. 12.) Kormányrendelet előírásainak.

Használati Útmutató és Felhasználói Tájékoztató

A termék alkalmazási területe: ivóvíz- ellátás, használati melegvíz ellátás [maximum 65°C]; közegészségügyi szempontból nincs korlátozás

A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg. Közegészségügyi szempontból nincs akadálya, hogy termikus fertőtlenítés céljából nagyobb hőmérsékletű vizet használjanak, amennyiben a termikus fertőtlenítésre használt víz nem kerül emberi felhasználásra.

A gyártónak nincs speciális előírása a termék fertőtlenítésére vonatkozóan.
A termék tisztítása/fertőtlenítése során célszerű klórtartalmú vegyszer(ek) alkalmazása.

A termékek tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan ivóvíz-ellátás esetében az 5/2023. (I. 12.) Kormányrendeletben, illetve a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben és a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadók.

A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel és használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.

A termék alkalmazását követő első napokban fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.



 **Megatherm Kft.**
2030 Érd, Bajcsy-Zs. u. 135.
1.